REVISIONE	DATA	FIRMA
00	24-01-2022	M.M.
DESCRIZIONE: PRIMA EMISSIONE.		
REVISIONE	DATA	FIRMA
01	05-04-2023	M.M.
DESCRIZIONE: DIDOTTA RILAVORAZIONE DI PRESENTA PER COMANDO LUCE LOCALE PANE ASSORBITA RAPPRESENTAZIONE FRONTE QUADRO.		
REVISIONE	DATA	FIRMA
02	--	--
DESCRIZIONE:		
REVISIONE	DATA	FIRMA
03	--	--
DESCRIZIONE:		
REVISIONE	DATA	FIRMA
04	--	--
DESCRIZIONE:		

LIDL ITALIA S.R.L.
VIA AUGUSTO RUFFO, N°36 37040 ARCOLE (VR)
PROGETTO FILIALE STANDARD E13

E13-IE-06a SCHEMA QUADRO
LOCALE PANE

STUDIO PROTECNO S.r.l.
UFFICIO NORD - Sede Amministrativa e Tecnica
H.Q. VERONA Via Albere 29/A-37138-IT
Tel. 045.567.800
BO. MILANO Via Bacchiglione 28-20139-IT
Tel. 02.524.13.970

NORME E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

APPARECCHIATURE ASSIEMATE:

- [X] CEI EN 61439-1 *Regole generali*
- [ ] CEI EN 61439-2 *Quadri di potenza*
- [ ] CEI EN 61439-4 *Quadri per cantiere*
- [ ] CEI 23-51 *Centralini per uso domestico e similare (fin<125A - 4x10qmm)*
- [X] CEI EN 61439-3 *Quadri di distribuzione*
- [ ] CEI EN 61439-5 *Quadri per reti pubbliche*

INTERRUTTORI AUTOMATICI:

- [ ] CEI EN 60947-2 *Applicazioni industriali*
- [X] CEI EN 60898-1 *Applicazioni civili*

DATI ELETTRICI PRINCIPALI

SISTEMA ELETTRICO:	3FASE/1 [X] NEUTRO – [ ] TT [X] TN [ ] IT	
TENSIONE NOMINALE (Un):	400	V
TENSIONE CIRCUITI AUSILIARI (Ua):	230	V
TENSIONE NOMINALE DI ISOLAMENTO (Ui):	440	V
TENSIONE NOMINALE DI TENUTA AD IMPULSO (Uimp):	2500	V
FREQUENZA NOMINALE (f):	50	Hz
CORRENTE NOMINALE (Ina):	200	A
CORRENTE NOMINALE DI BREVE DURATA 1s (Icw):	5.67	kA
NOTE:		

MATERIALI E SISTEMI DI CABLAGGIO

CABLAGGIO CON FILO:	FS17 450/750V
MORSETTIERA TIPO:	COMPONIBILE IN POLIAMMIDE
SISTEMA DI NUMERAZIONE E SIGLATURA:	GRAFOPLAST

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA:
[X] CHIUSO [ ] APERTO

CARPENTERIA ESTERNA:
[X] AD ARMADIO [ ] A BANCO [ ] A CASSETTA [ ] A CASSETTE MULTIPLE

CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE:
[X] PER INTERNO [ ] PER ESTERNO [X] FISSO [ ] MOBILE

DESTINAZIONE D'USO:
[ ] QUADRI PRINCIPALI DI DISTRIBUZIONE
[ ] QUADRI DI MANOVRA MOTORI
[ ] QUADRI A BORDO MACCHINA
[X] QUADRI SECONDARI DI DISTRIBUZIONE
[ ] QUADRI DI COMANDO, MISURA E PROTEZIONE
[ ] QUADRI PER CANTIERE

DIMENSIONI MASSIME DEL QUADRO:
ALTEZZA mm. 2231 LARGHEZZA mm. 948 PROFONDITA' mm. 287

GRADO DI PROTEZIONE:
ESTERNO IP65 INTERNO IP2XB FRONTE E RETRO IPXXB

SEGREGAZIONE INTERNA:
FORMA [X] 1 [ ] 2a [ ] 2b [ ] 3a [ ] 3b [ ] 4a [ ] 4b

SPAZIO LIBERO DISPONIBILE: 20%
NOTE: QUADRO MONOBLOCCO IN CARPENTERIA METALLICA CON PORTA FRONTALE IN VETRO.

N.B.!
LE CORDE UNIPOLARI DI TERRA FG16R16 0,6/1kV O FG21M21 (1500V cc) INDICATI A SCHEMA, SONO DA CONSIDERARSI DI TIPO FS17 450/750V
LE CORDE UNIPOLARI DI TERRA FG16M16 0,6/1kV INDICATI A SCHEMA, SONO DA CONSIDERARSI DI TIPO H07Z1-K 450/750V

N.B.!
VERIFICARE LE REALI TENSIONI DI ALIMENTAZIONE E ASSORBIMENTI ELETTRICI DELLE APPARECCHIATURE EFFETTIVAMENTE INSTALLATE

N.B.!
INSTALLARE AI CAPI DI OGNI LINEA POSATA, TARGHETTA TIPO GRAFOPLAST RIPORTANTE SIGLA IDENTIFICATIVA DELLA LINEA E INDICAZIONE DEI METRI STAMPATI SUL CAVO IN CORRISPONDENZA DELL'INIZIO E DELLA FINE DELLA LINEA

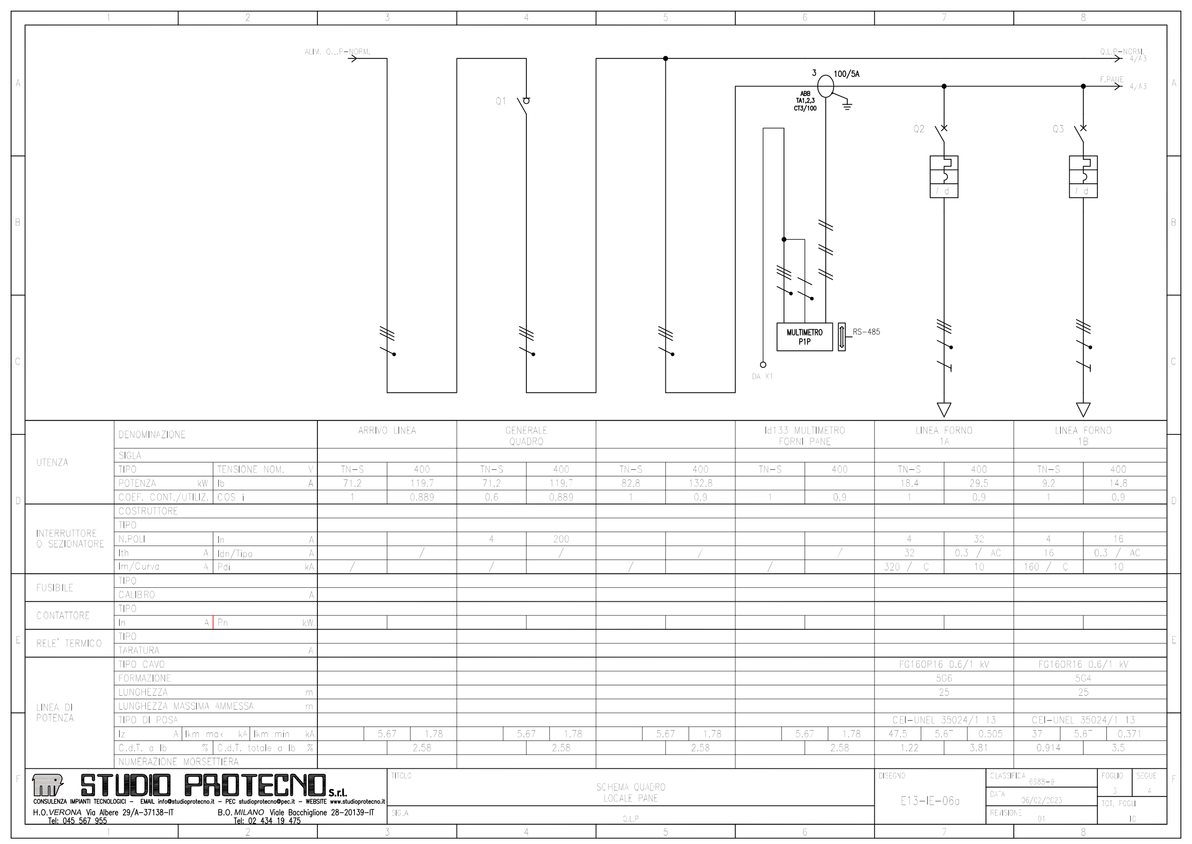

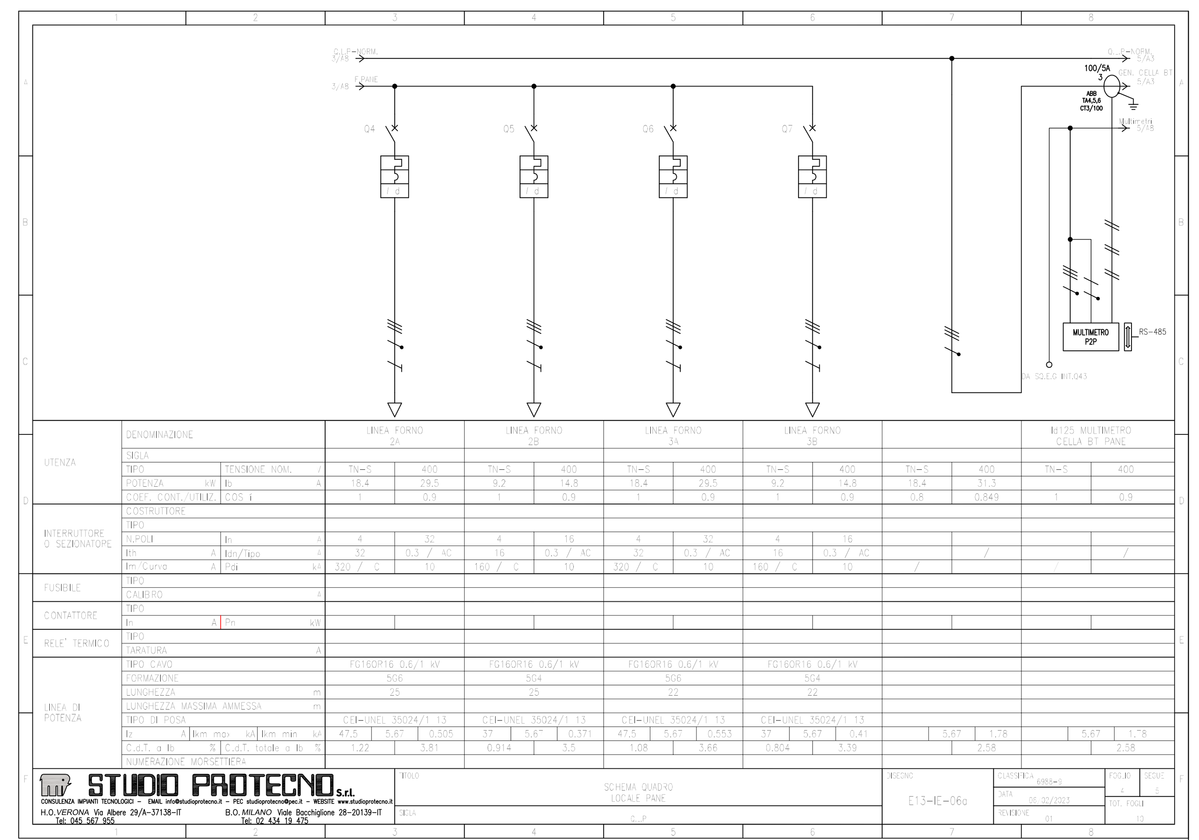

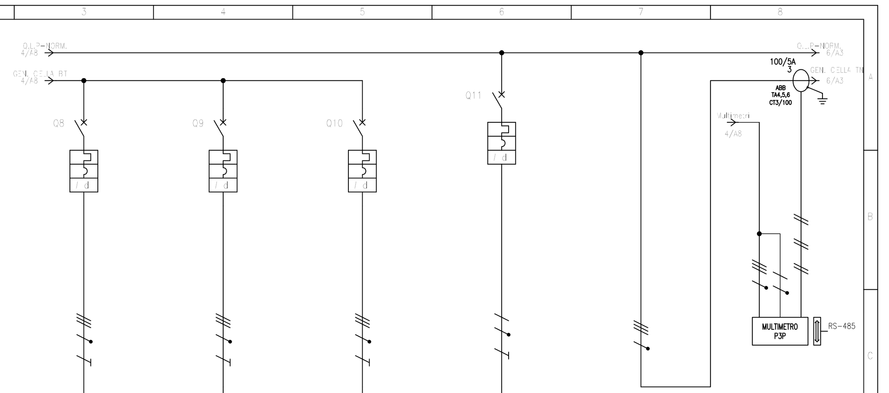

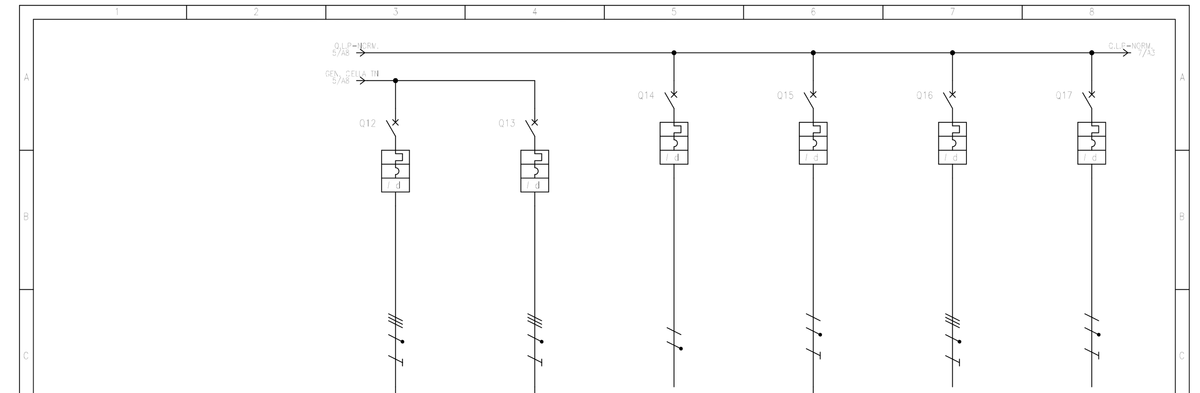

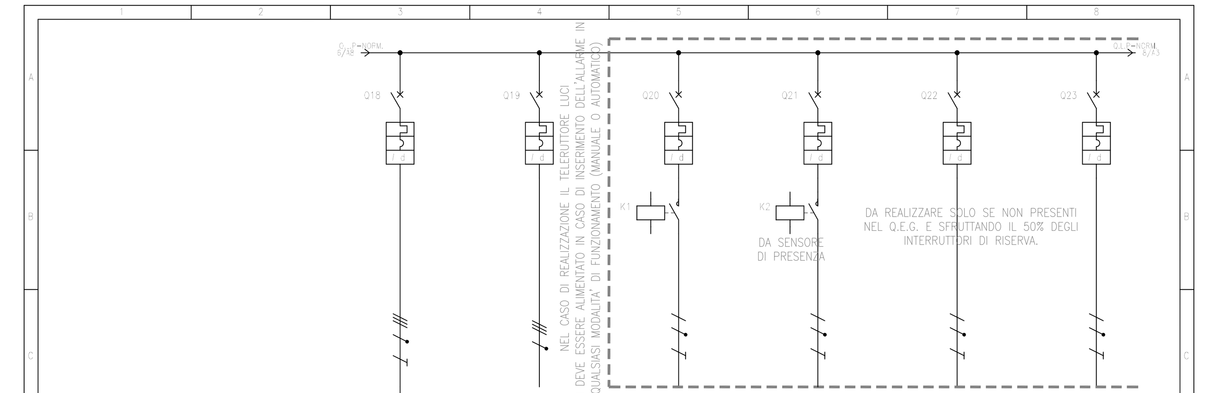

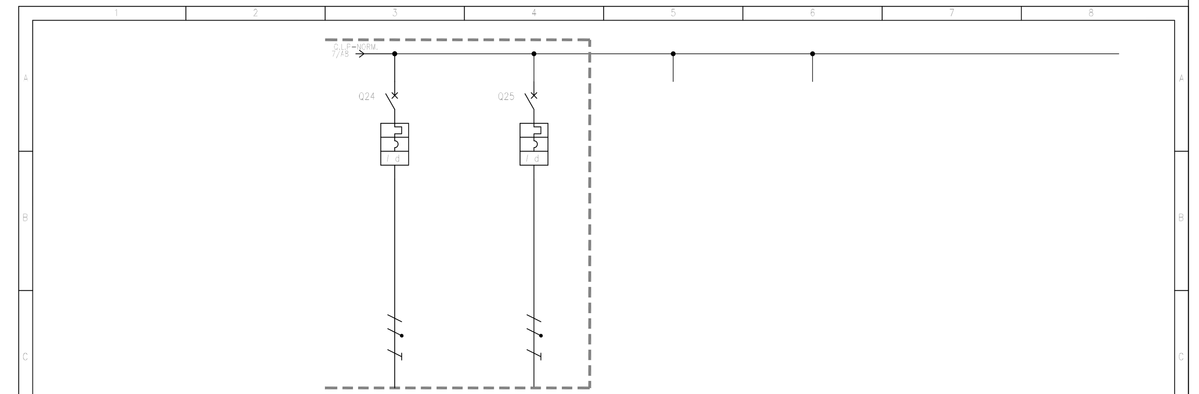

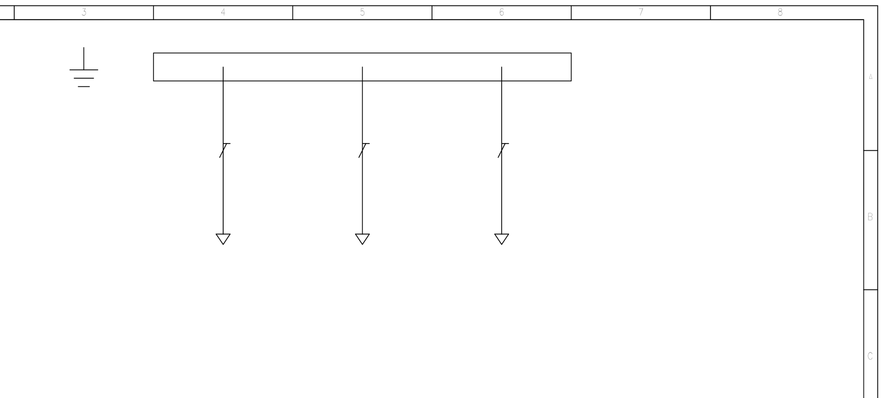

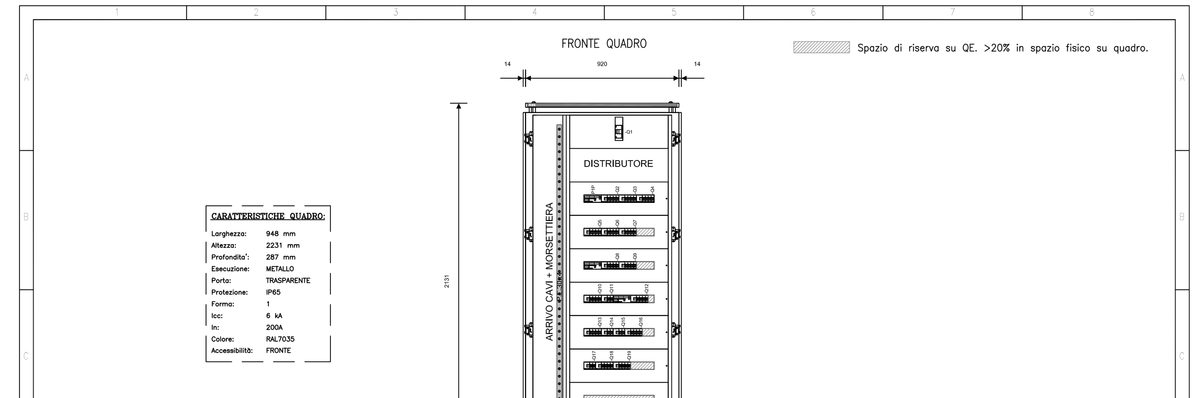

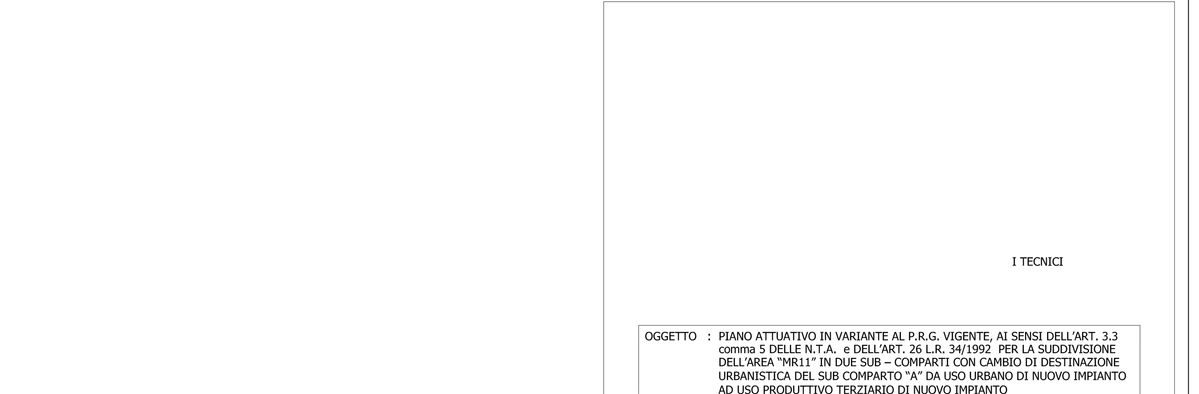

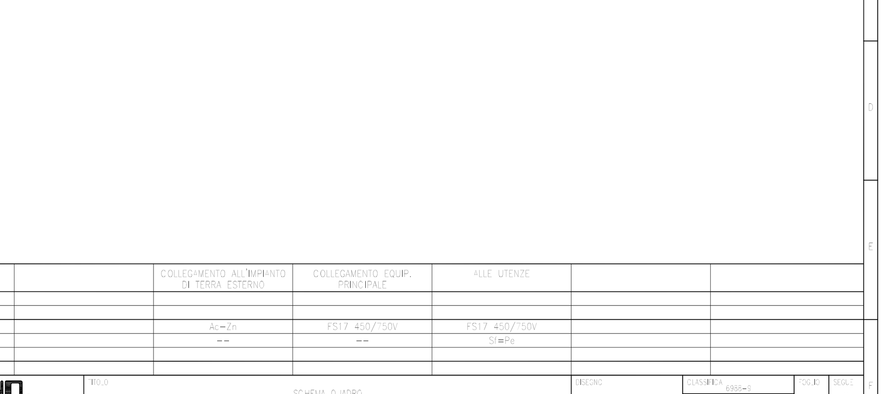

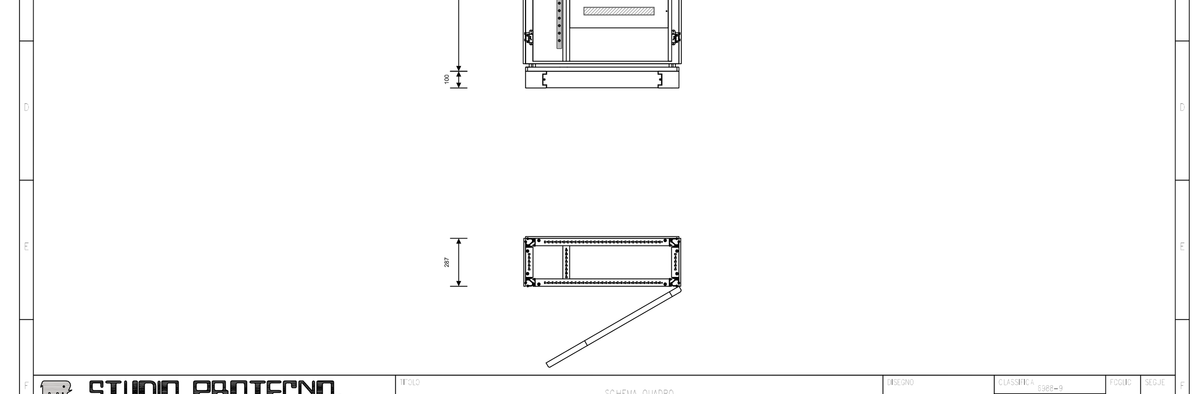

I TECNICI

OGGETTO : PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AI P.R.G. VIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 3.3 comma 5 DELLE N.T.A. e DELL'ART. 26 L.R. 34/1992 PER LA SUDDIVISIONE DELL'AREA "MT11" IN DUE SUB – COMPARTI CON CAMBIO DI DESTINAZIONE URBANISTICA DEL SUB COMPARTO "A" DA USO URBANO DI NUOVO IMPIANTO AD USO PRODUTTIVO TERZIARIO DI NUOVO IMPIANTO

PROPRIETA' : LUCARINI CRISTINA — Cod. Fisc. LRC CST 70P65 G479Z

ELABORATO : PARTE IV : PROGETTO FABBRICATO COMMERCIALE UBICATO NEL COMPARTO "MT11A"
- IMPIANTO ELETTRICO -
Quadro Locale Pane agg. 01

TAVOLA: IV-A2-10

FOGLIO:	MAPPALE(I):	SCALA:	DISEGN.:	DATA:
4 sez. B	635-633-626-780-781	COME INDICATO		10/2023
			FILE:	AGGIORN.: 10/2023

STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOMM. BIANCALANA - PAPI
63035 GALLO DI PETRIANO (PU) Via Roma n. 98 Tel. e Fax 0721/521413 P. Iva 02155950416
E-mail: studio@biancalanapapi.it

INGEGNERE MAURO ALESSANDRINI
Via G. Carducci, 22 - 61023 VALLEFOGLIA (PU) P.IVA 01224130417 - cell. 3389401610
E-mail: mauro.alessandrini@ordine.pu.it