

REVISIONE 00	DATA 24-01-2022	FIRMA	M.M.
DESCRIZIONE			
PRIMA EMISSIONE			
REVISIONE 01	DATA ---	FIRMA	
DESCRIZIONE			
REVISIONE 02	DATA ---	FIRMA	
DESCRIZIONE			
REVISIONE 03	DATA ---	FIRMA	
DESCRIZIONE			
REVISIONE 04	DATA ---	FIRMA	
DESCRIZIONE			

LIDL ITALIA S.R.L.

VIA AUGUSTO RUFFO N°36 37040 ARCOLE (VR)
 PROGETTO FILIALE STANDARD E13

E13-IE-10 QUADRO MEDIA TENSIONE

DENOMINAZIONE	SCANDIO M.T.		
SEZIONATORE	3 LPT. REL. THYRTRONIC M016 CERT. CEI 0-16		
INTERRUTTORE	TA TOROIDALE, 3 TV A DOPIO SECONDARIO E DATA LOGGER		
ISOLANTE IN SF6			
FOSSILE TIPO			
REGLAZIONE REL.			
UTENZA ENERGIA	QUADRO MEDIA TENSIONE		
SECONDA	E13-IE-10		
TERZA	00		
FOGLIO	0988-3		
TOT. FOGLI	101		
DATA	24/01/2022		
REVISIONE	00		





REVISIONE 00	DATA 24-01-2022	FIRMA	M.M.
DESCRIZIONE			
PRIMA EMISSIONE			
REVISIONE 01	DATA ---	FIRMA	
DESCRIZIONE			
REVISIONE 02	DATA ---	FIRMA	
DESCRIZIONE			
REVISIONE 03	DATA ---	FIRMA	
DESCRIZIONE			
REVISIONE 04	DATA ---	FIRMA	
DESCRIZIONE			

LIDL ITALIA S.R.L.

VIA AUGUSTO RUFFO N°36 37040 ARCOLE (VR)
 PROGETTO FILIALE STANDARD E13

E13-IE-10 QUADRO MEDIA TENSIONE

DENOMINAZIONE	SCANDIO M.T.		
SEZIONATORE	3 LPT. REL. THYRTRONIC M016 CERT. CEI 0-16		
INTERRUTTORE	TA TOROIDALE, 3 TV A DOPIO SECONDARIO E DATA LOGGER		
ISOLANTE IN SF6			
FOSSILE TIPO			
REGLAZIONE REL.			
UTENZA ENERGIA	QUADRO MEDIA TENSIONE		
SECONDA	E13-IE-10		
TERZA	00		
FOGLIO	0988-3		
TOT. FOGLI	101		
DATA	24/01/2022		
REVISIONE	00		

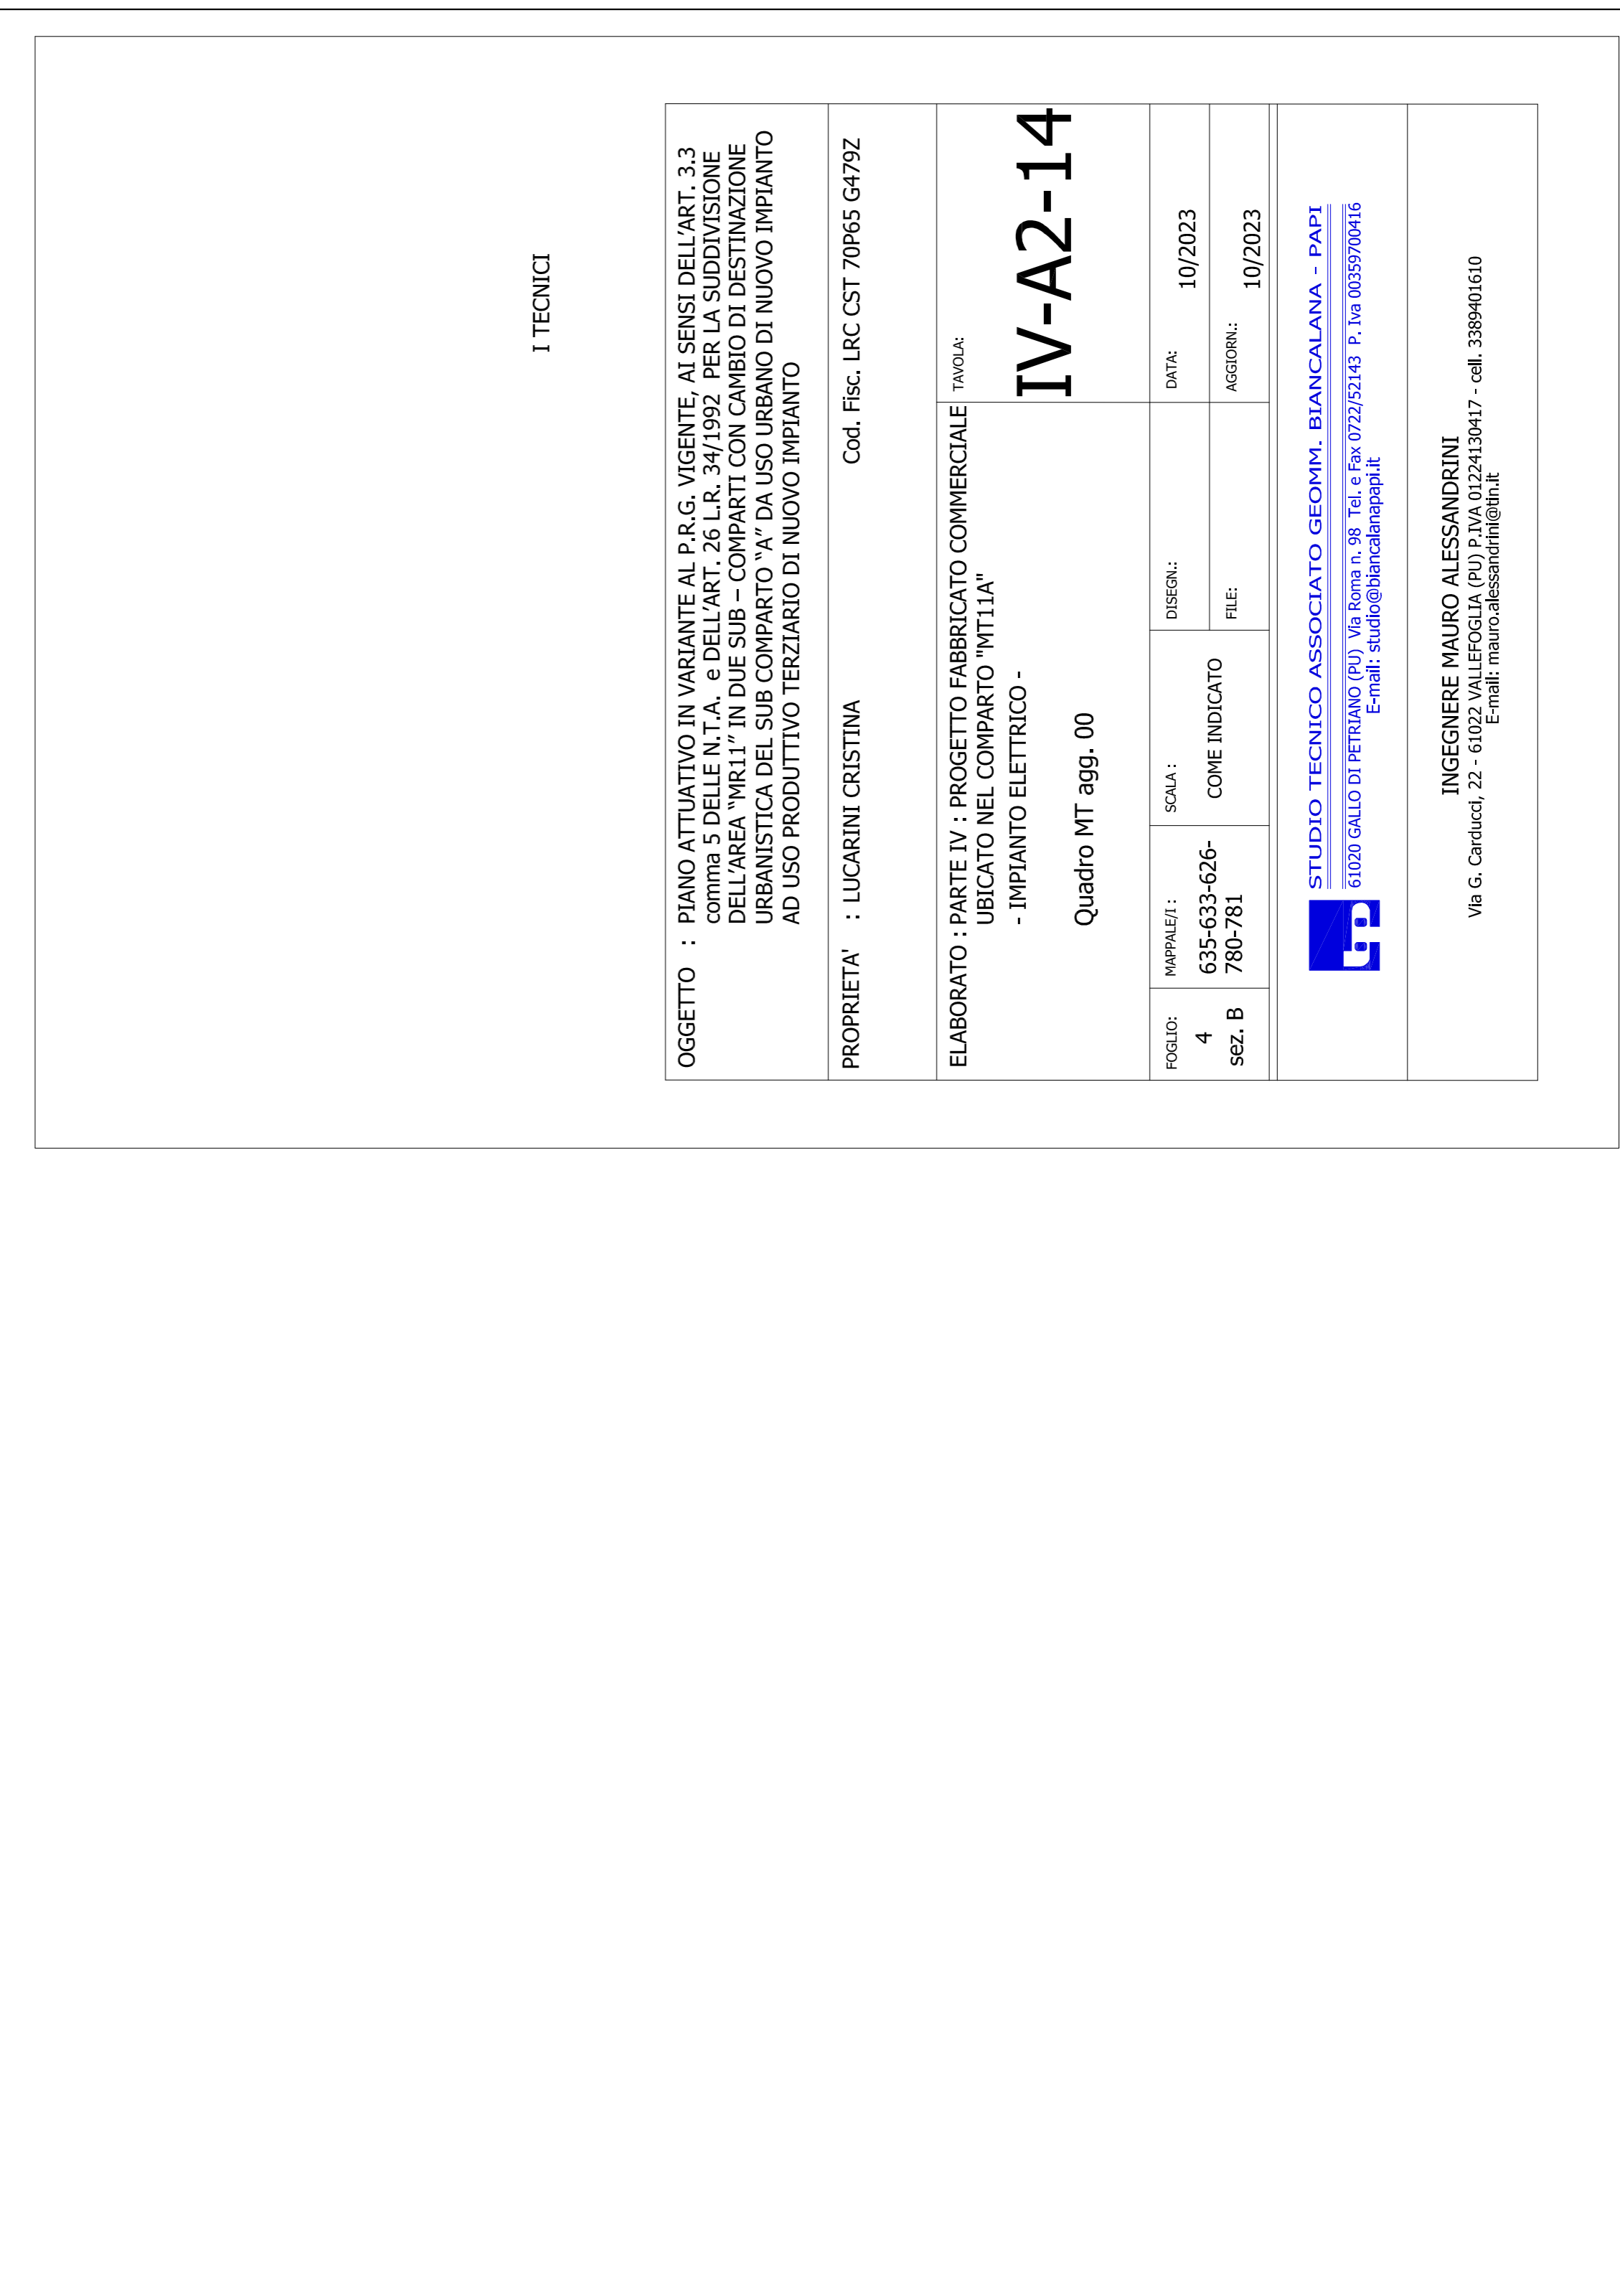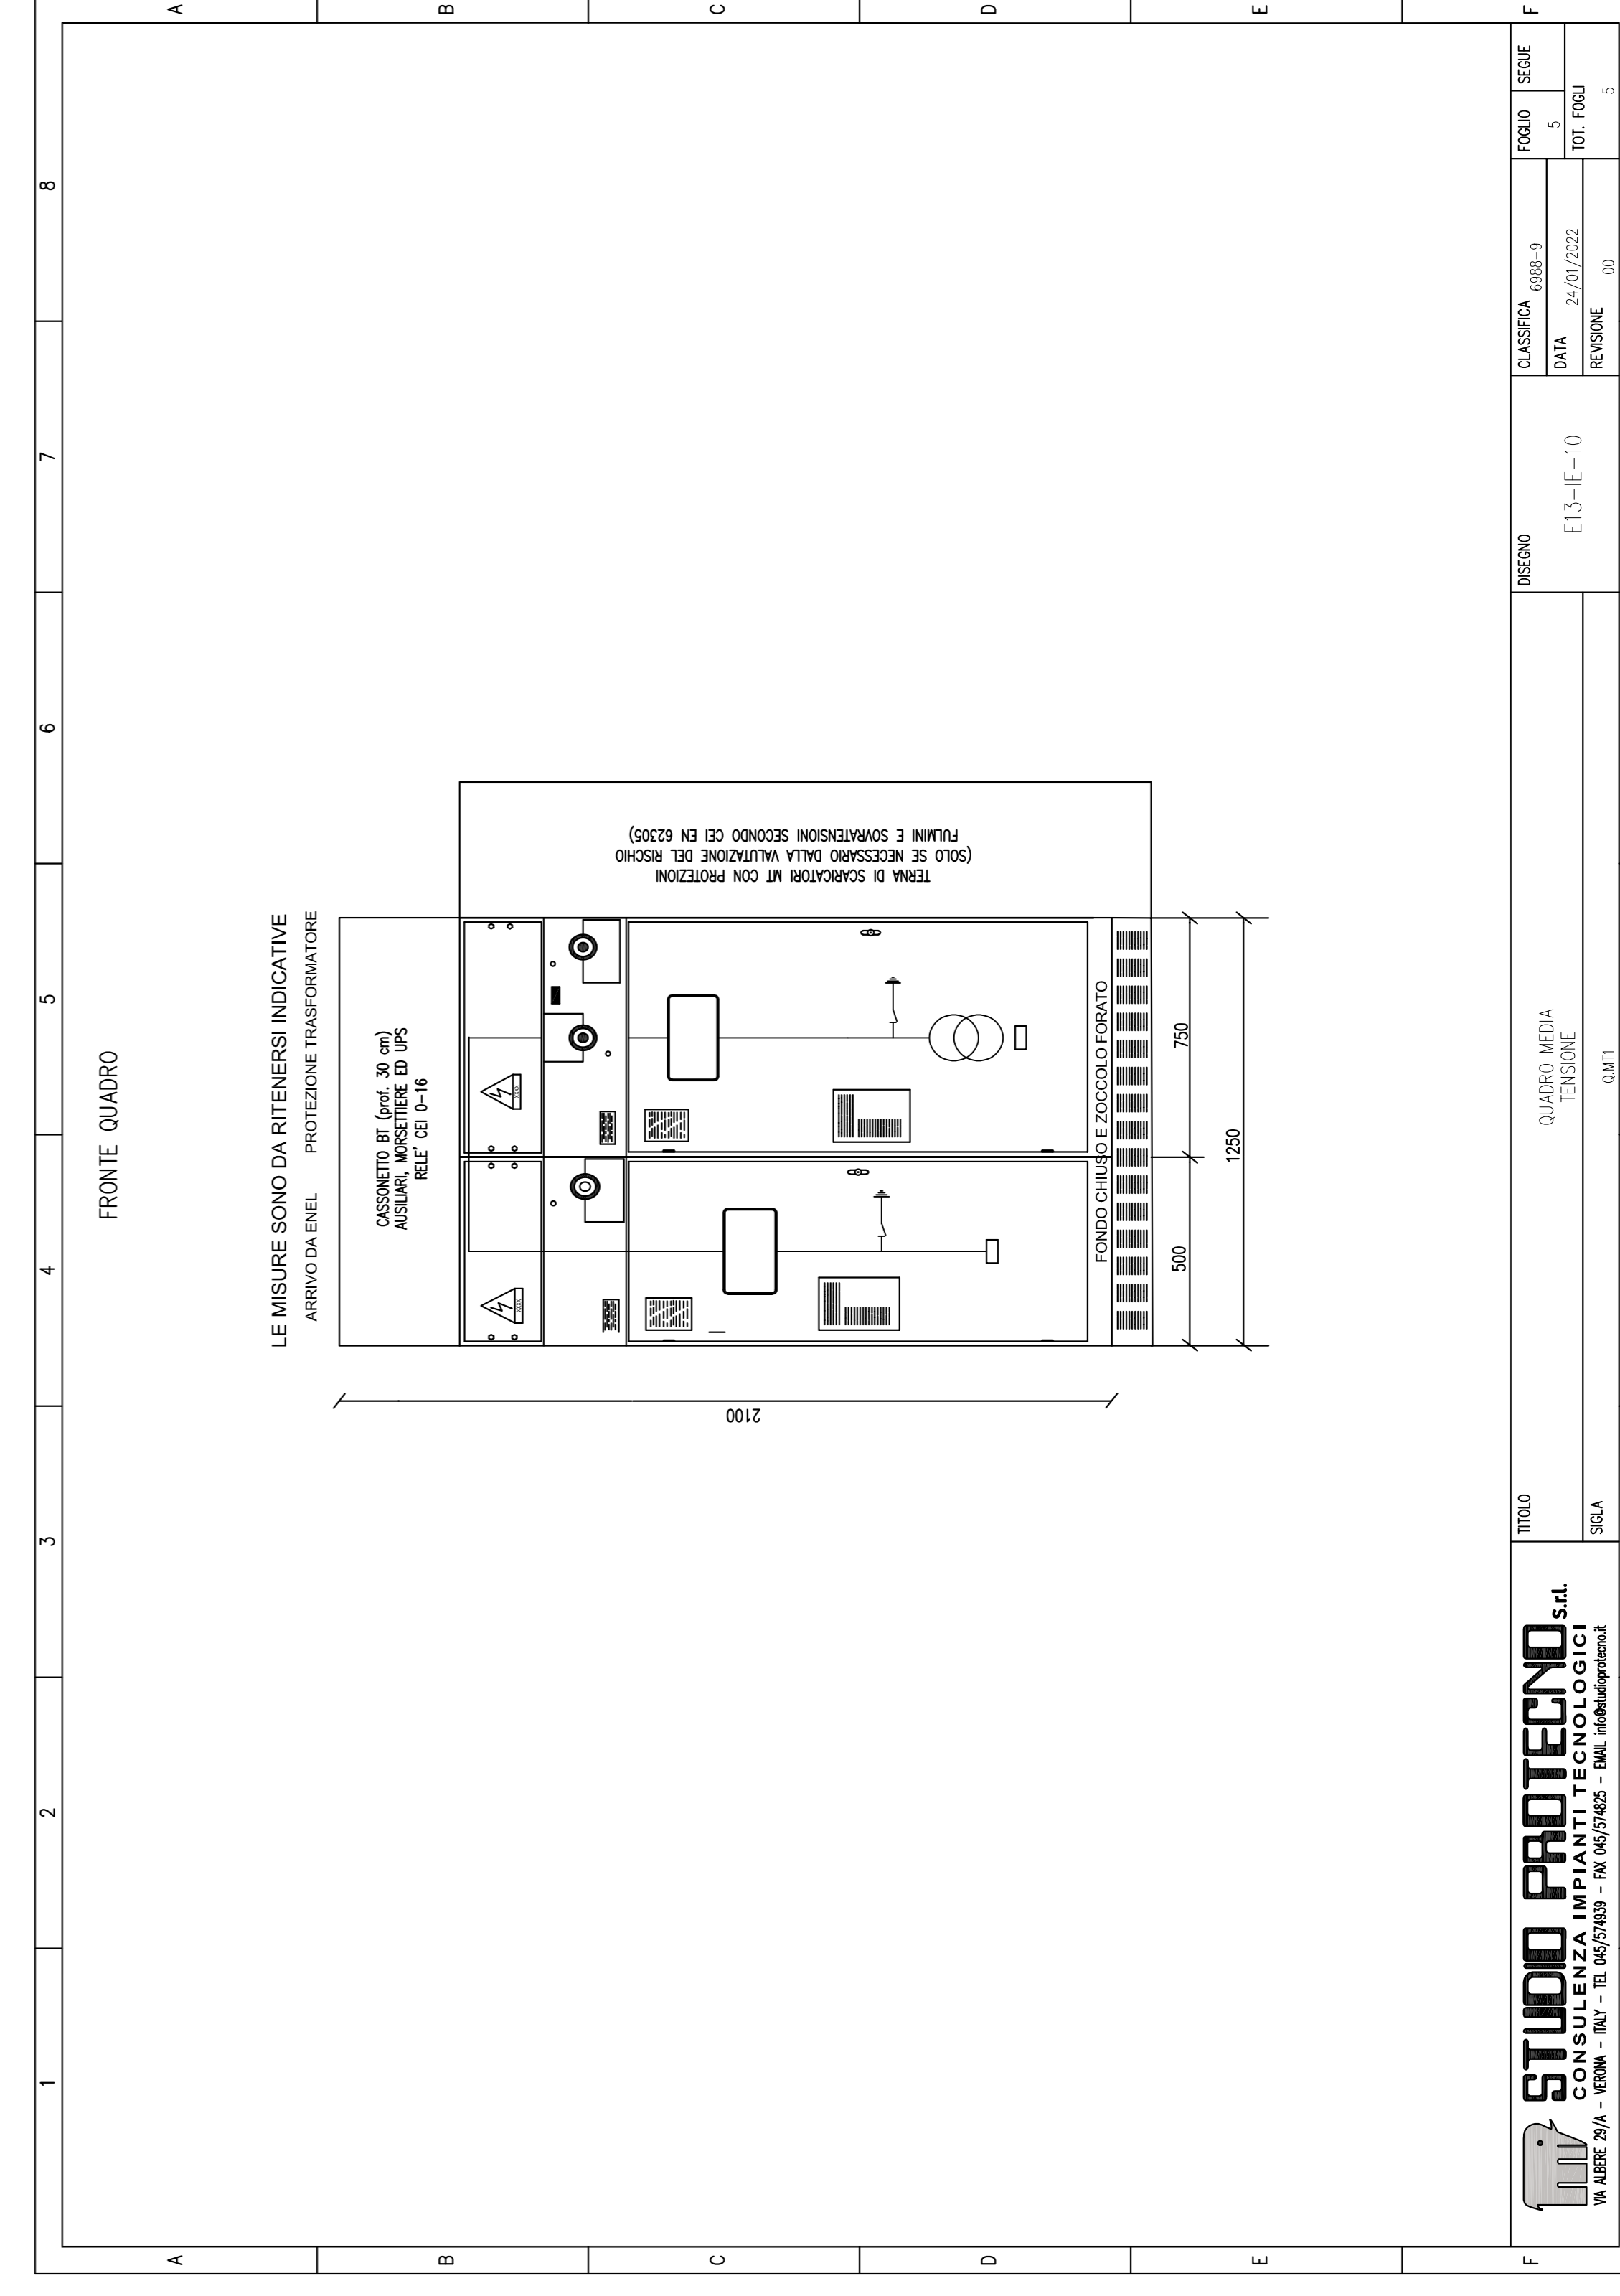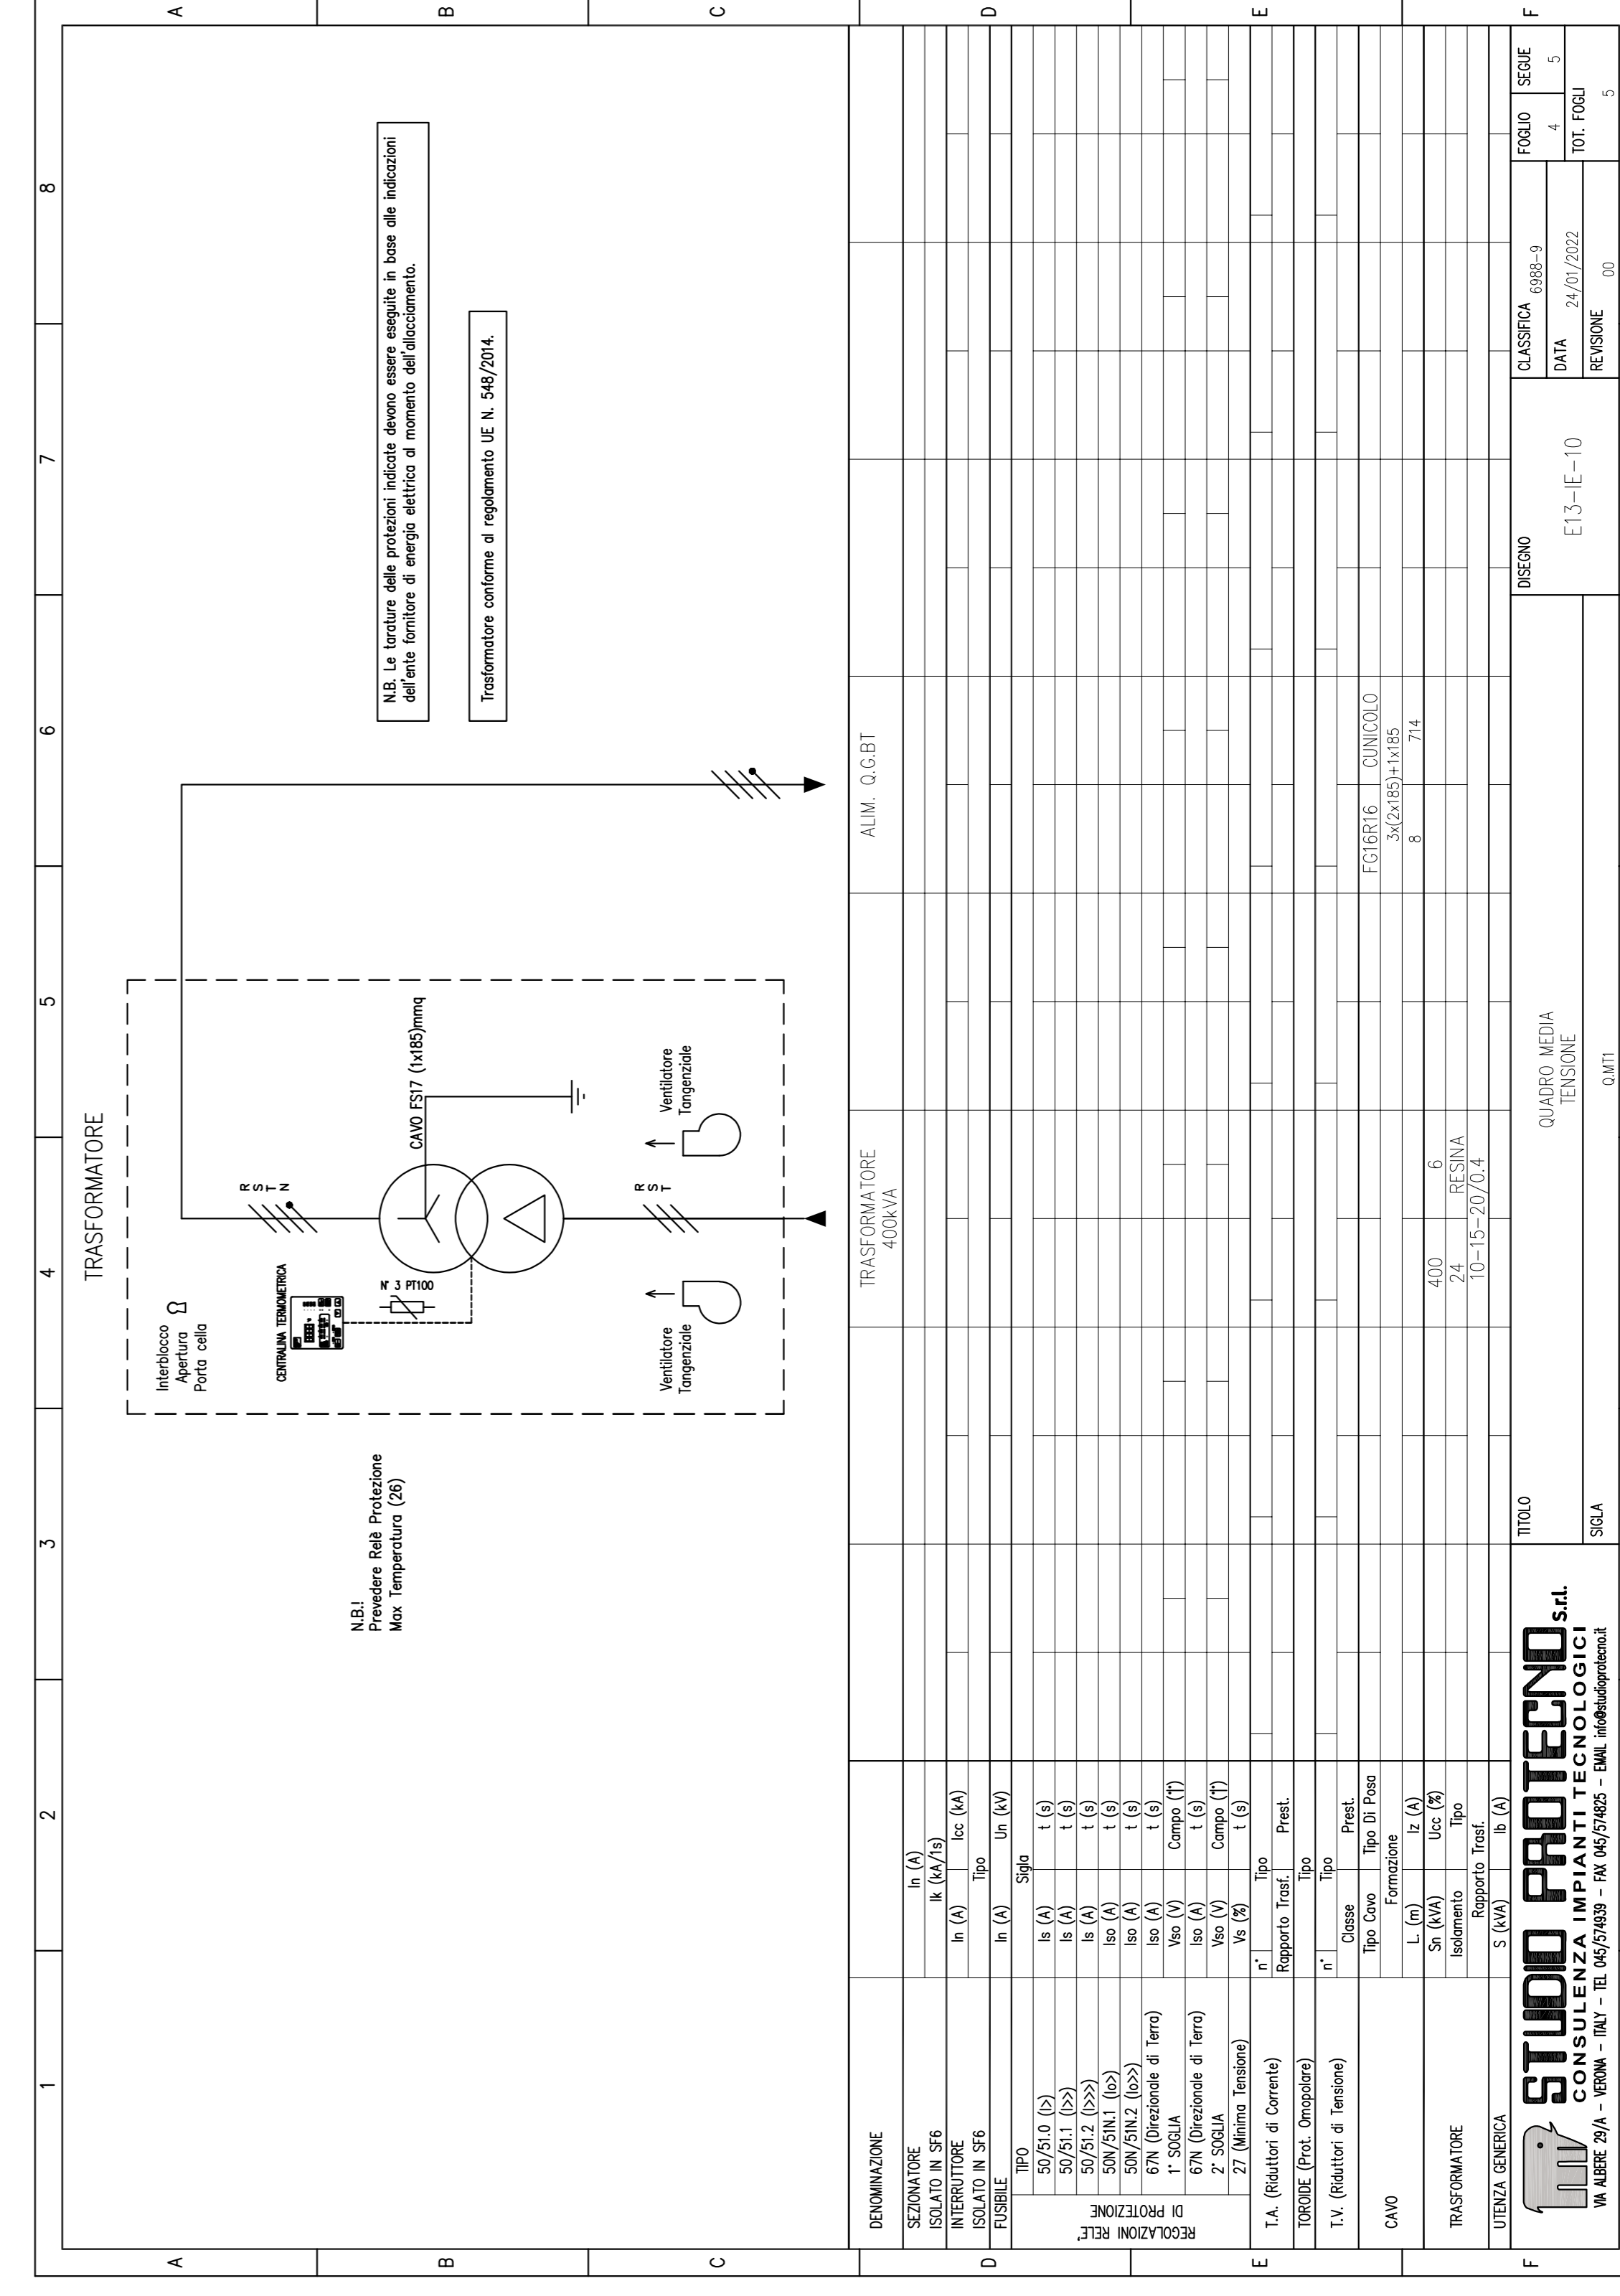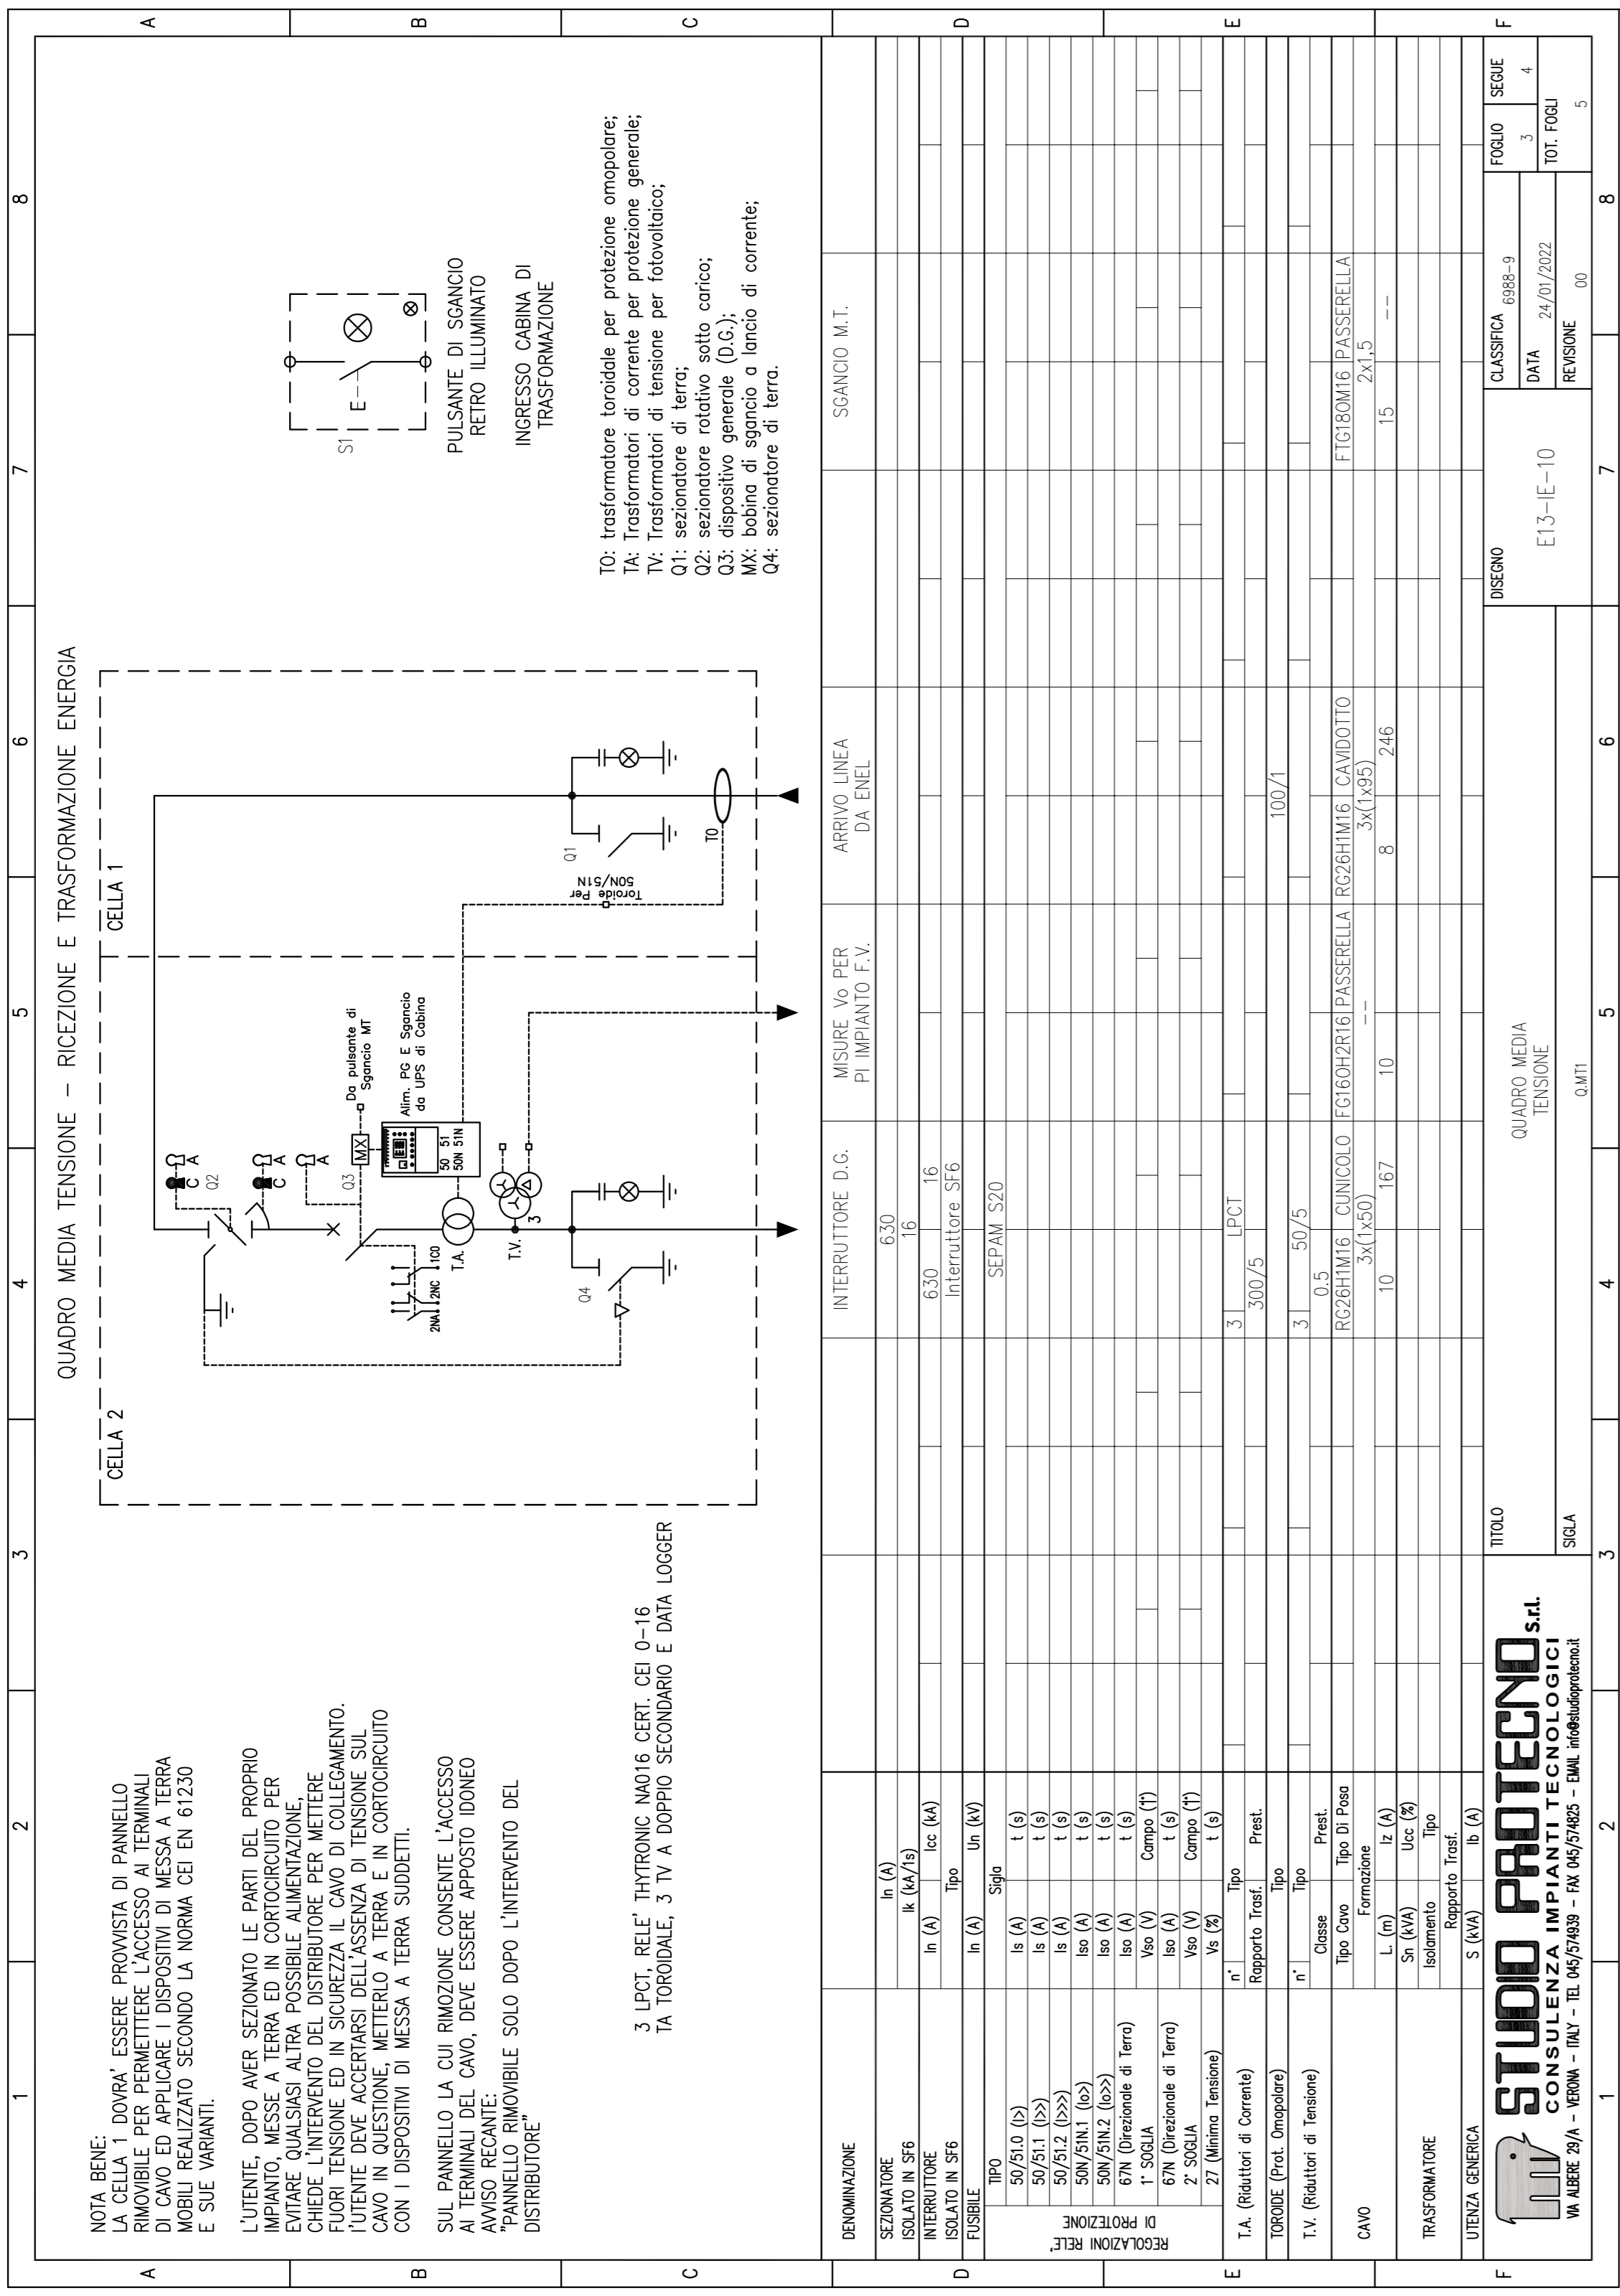

OGGETTO : PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL P.R.G. VICENTE AI SENSI DELL'ART. 33 comma 5 DELL'N.T.A. E DELL'ART. 26 L.R. 24/1/1992 PER LA SUDDIVISIONE DELL'AREA "MR11" IN DUE SUB - COMPARTI CON CAMBIO DI DESTINAZIONE URBANISTICA DEL SUB COMPARTO "A" DA USO URBANO DI NUOVO IMPIANTO AD USO PRODUTTIVO TERZIARIO DI NUOVO IMPIANTO

PROPRIETA' : LUCARINI CRISTINA Cod. Fisc. LRC CST 70P65 6749Z

ELABORATO - PARTE IV : PROGETTO FABBRICATO COMMERCIALE UBICATO NEL COMPARTO "MT11A" - IMPIANTO ELETTRICO -
 Quadro MT ag9-00

LABORATORIO : STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOMM. BIANCALANA - PAPI
 61002 GALLO DI PETERANO (PS) - Via Roma n. 98 - Tel. e Fax 0723/2143 P. fax 0639/909416
 Email: studio@biandcalana.it

CLASSIFICA 6988-3
DATA 24/01/2022
REVISIONE 00

FOGLIO: 4
MARCALET: 635-633-626- sez. B
SCALA: 780-781
COME INDICATO

DESIGNAL: 10/2023
FILE: 10/2023

INGEGNERE MAURO ALESSANDRINI
 EMAIL: mauro@biandcalana.it - cell. 338940610

STUDIO PROTECNICO s.r.l.
 CONSULTENZA IMPIANTI TECNOLOGICI
 VIA MURE 2/A - VERNA - TN - TEL. 045/94393 - FAX 045/94393 - WWW.INTECHPROTECNICO.IT